


TRECHO 01


Detalhamento das Estacas a Trado
Quant.=8und

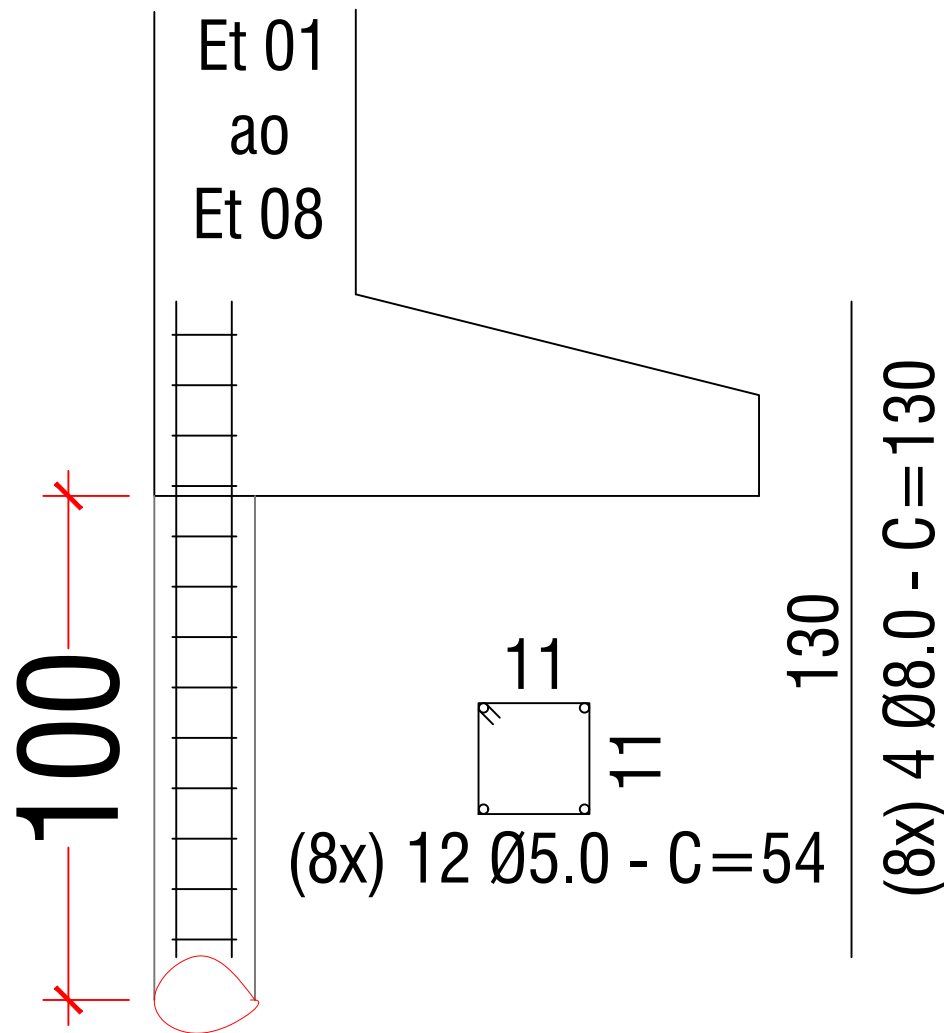

Esc. - 1:50

Ø 5.0-51,84x0,16kg/m=8,30kg
Ø 8.0-41,60x0,39kg/m= 16,43kg
Concreto = 0,25m³

Detalhamento das Estacas a Trado
Quant.=3und

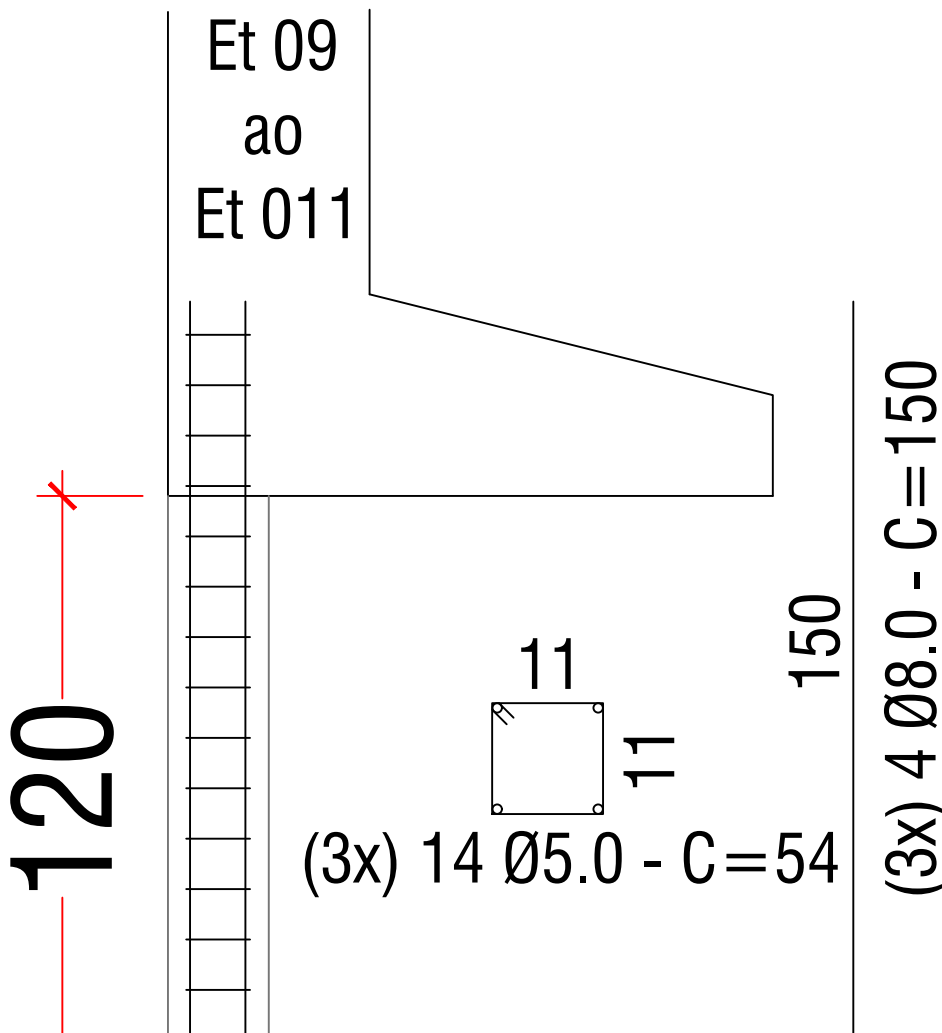


Esc. - 1:50

Ø 5.0-22,68x0,16kg/m=3,62kg
Ø 8.0-18,00x0,39kg/m=7,11kg
Concreto = 0,11m³

TRECHO 01

Detalhamento das Armaduras da Sapatas

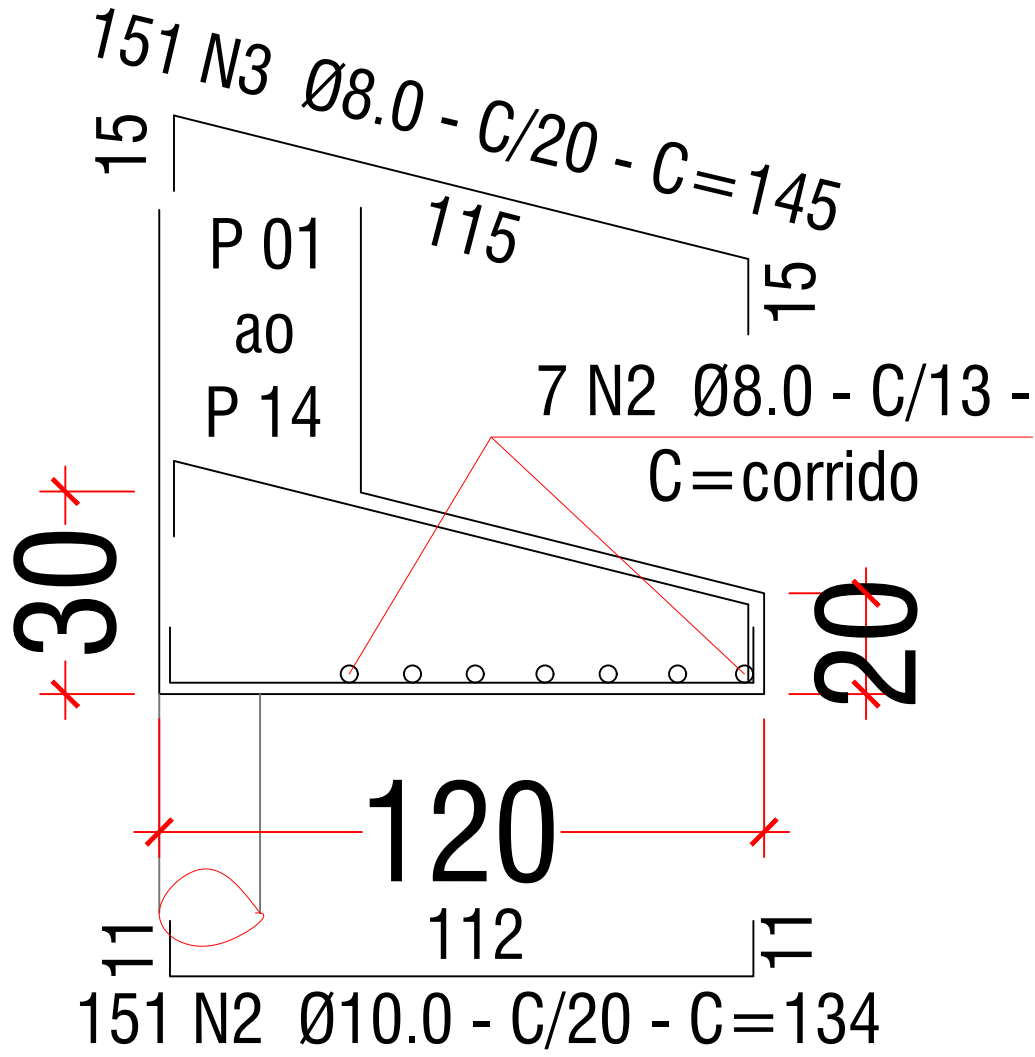

Esc. - 1:50


Ø 8.0-440,35x0,39kg/m=173,93kg
Ø 10.0-202,34x0,62kg/m=125,45kg
Concreto = 6,75m³

Cícero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matricula nº 207.261-0

CARIMBOS:

TRECHO 02


Detalhamento das Estacas a Trado
Quant.=2und

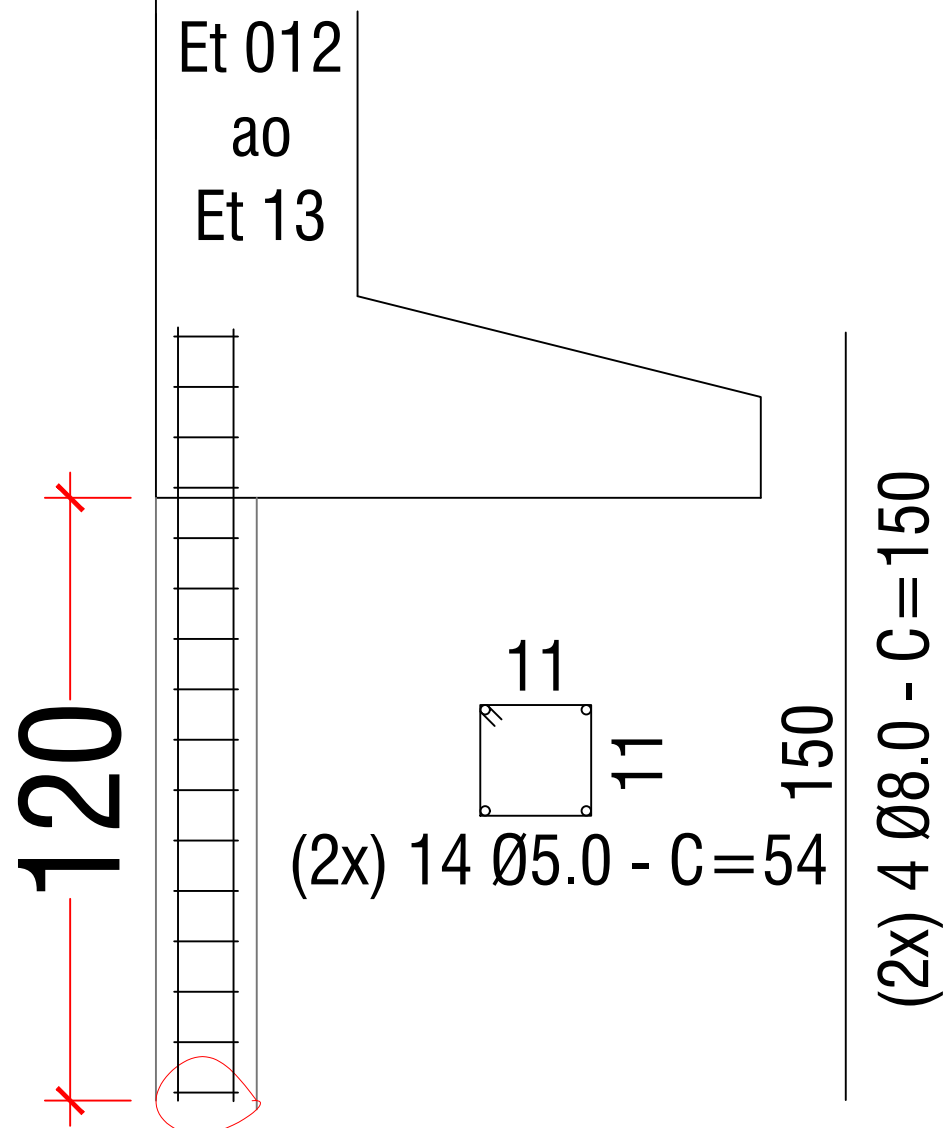

Esc. - 1:50

Ø 5.0-15,12mx0,16kg/m=2,42kg
Ø 8.0-12,00mx0,39kg/m=4,74kg
Concreto = 0,07m³

Detalhamento das Estacas a Trado
Quant.=3und

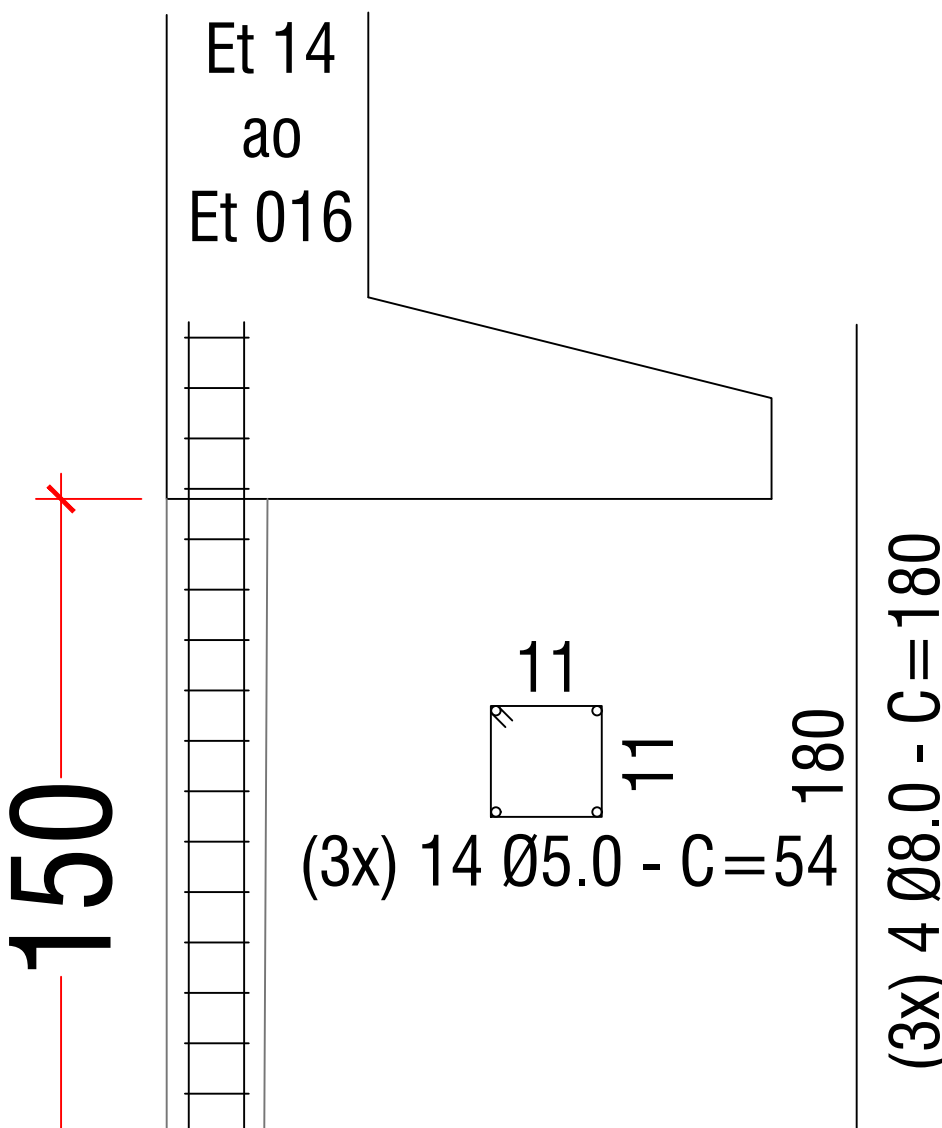


Esc. - 1:50

Ø 5.0-22,68mx0,16kg/m=3,63kg
Ø 8.0-21,60x0,39kg/m=8,53kg
Concreto = 0,14m³

TRECHO 02

Detalhamento das Armaduras da Sapatas

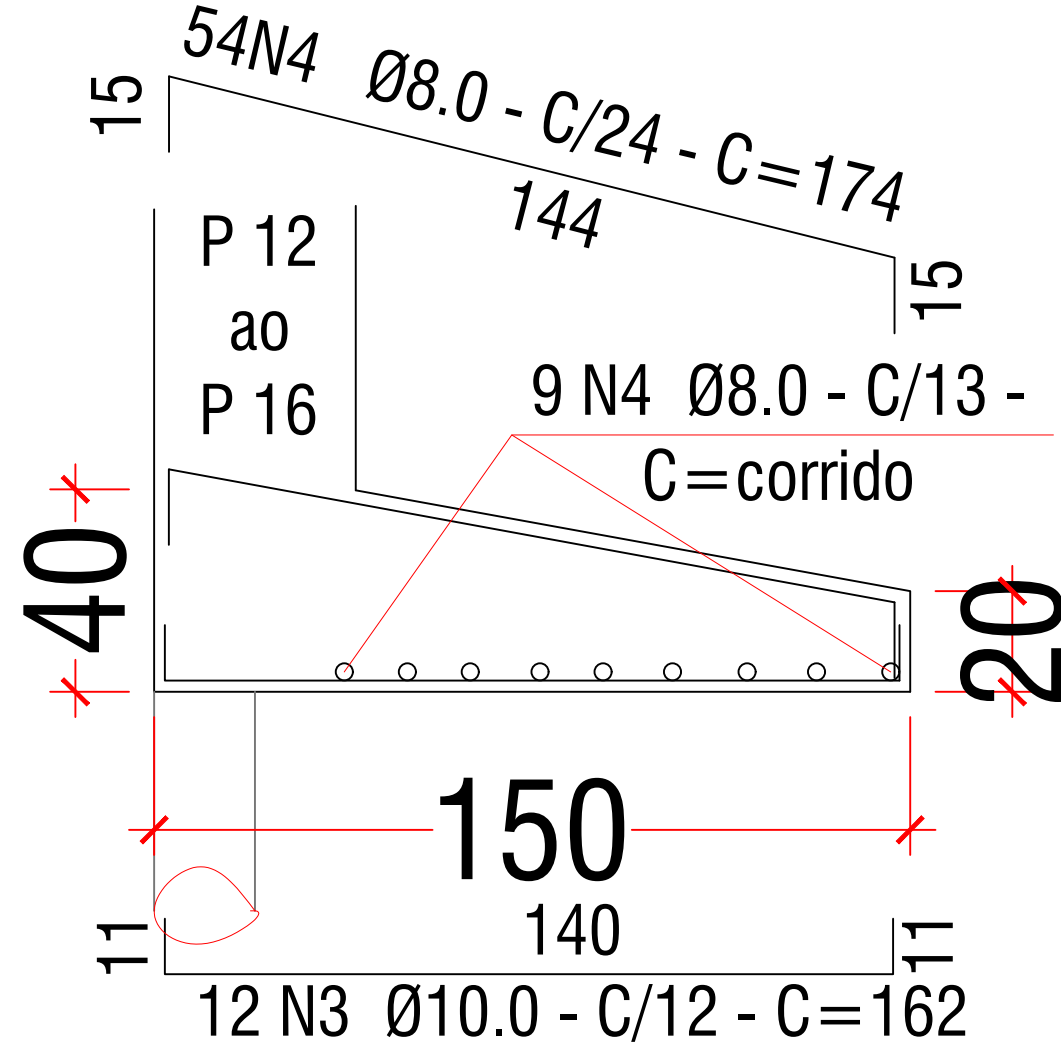

Esc. - 1:50

Ø 8.0-221,70mx0,39kg/m=86,46kg
Ø 10.0-19,44x0,62kg/m=12,00kg
Concreto = 4,30m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SITUAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Sílvio Barreto Lima (Igreja Batista)- Bairro São José - Cantagalo - RJ

Muro de Contenção

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Sapatas e Trados dos Trechos (1 e 2)

CONTEÚDO:
Sapatas
Trados
Lista de Materiais

ÁREA TOTAL DO TERRENO:
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:
OCUPAÇÃO:
100%
ÁREA PERMEÁVEL:
ARQUIVO:
ARQUIVO

FOLHA:
X/4
DATA:
março / 2021
DESENHO:
DESENHO

